



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: V2024CQC012033-1226209
(任务编号)

产品名称: 物联网断路器

型 号: CDBA-63B,CDBAZ-63B



检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 物联网断路器

型号: CDBA-63B,CDBAZ-63B

数量: /

收样日期: /

完成日期: /

样品来源: /

委托人: 德力西电气有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者: 德力西电气有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司

生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园

试验结论: 依据 CQC1148-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CDBA-63B,CDBAZ-63B

Ui:690V;Uimp: 6kV;

Ue:AC230V/240V,DC48V/60V/80V;

In:6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;

过电流脱扣器类型:热磁式;

选择性类别:A类;

Ics:6kA;Icu:6kA;

极数: AC:1P+N(1个保护极, N极可开闭);

DC:2P外形(带一个保护极);


交流频率:50/60Hz;

适用于隔离用;

开关模式:手动合分,远程合分;

远程控制信号模式:通信协议(RS485 通讯).

直流接线方式:

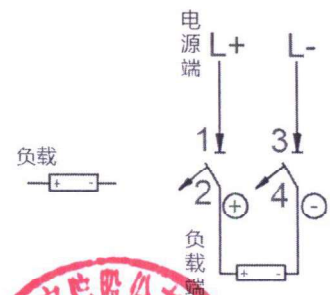

主检: 方刚 签名: 方刚 日期: 2024-08-16

审核: 姜鑫 签名: 姜鑫 日期: 2024-08-16

签发: 陈源 签名: 陈源 日期: 2024-08-16

(检测机构名称、盖章)

2024年08月16日

备注:

1.变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
标准变更	GB/T14048.2-2020, CQC1148-2020	CQC1148-2020

2.原认可报告编号: 03601-A-22D0031-S;

3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4.原证书编号: CQC22012354639;

5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。