



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304634249

认证委托人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

CJX2s-40(N), CJX2s-50(N), CJX2s-65(N), CJX2D-40(N)A, CJX2D-50(N)A,
CJX2D-65(N)A, CJX2s-40(N)11A, CJX2s-50(N)11A, CJX2s-65(N)11A, CJX2v-40(N), CJX2v-50(N),
CJX2v-65(N), CJX2H-40(N), CJX2H-50(N), CJX2H-65(N), CJX2H-40(N)Z, CJX2H-50(N)Z,
CJX2H-65(N)Z; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 11 月 05 日 有效期至：2029 年 05 月 27 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 05 月 28 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304634249

证书附页: 第 1 页 共 3 页

CJX2s-40(N), CJX2s-50(N), CJX2s-65(N), CJX2D-40(N)A, CJX2D-50(N)A, CJX2D-65(N)A,
CJX2s-40(N)11A, CJX2s-50(N)11A, CJX2s-65(N)11A, CJX2v-40(N), CJX2v-50(N),
CJX2v-65(N), CJX2H-40(N), CJX2H-50(N), CJX2H-65(N), CJX2H-40(N)Z, CJX2H-50(N)Z,
CJX2H-65(N)Z:

Ui:690V;

Uimp:6kV;

使用类别:AC-3,AC-4;

CJX2s-40(N),CJX2s-40(N)11A,CJX2v-40(N), CJX2D-40(N)A ,CJX2H-40(N), CJX2H-40(N)Z:

Ith:60A;

AC-3: Ue/Ie:AC220V/230V/40A,AC380/400V/40A,AC660/690V/34A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/18.5A,AC380V/400V/18.5A, AC660/690V/9A;

CJX2s-50(N),CJX2s-50(N)11A,CJX2v-50(N), CJX2D-50(N)A ,CJX2H-50(N), CJX2H-50(N)Z:

Ith:80A;

AC-3: Ue/Ie:AC220V/230V/50A,AC380/400V/50A,AC660/690V/39A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/24A ,AC380V/400V/24A, AC660/690V/12A;

CJX2s-65(N),CJX2s-65(N)11A,CJX2v-65(N),CJX2D-65(N)A,CJX2H-65(N)A,

CJX2H-65(N)Z:

Ith:80A;

AC-3: Ue/Ie:AC220V/230V/65A,AC380/400V/65A,AC660/690V/42A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/28A ,AC380V/400V/28A, AC660/690V/14A;

Us: AC24V,36V,48V,110V,127V,220V/230V, 240V,380V/400V,415V,440V,
50Hz,50/60Hz;

DC24V~48V, 110V~250V (DC 控制电压仅适用 CJX2H-Z);

外壳防护等级:IP20 (接线端子除外);

极数:3P;

配用的辅助触头: (本体)

1NO1NC;

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:AC220V/1.6A,AC380V/0.95A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书


证书编号：2024010304634249

证书附页：第 2 页 共 3 页

型号解释：

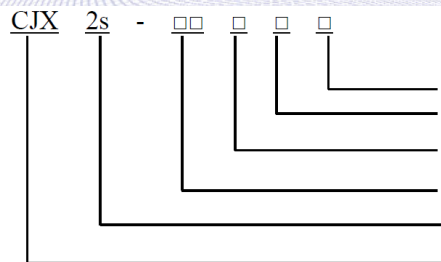

常闭辅助触头组
常开辅助触头组
常规：省略不写 N:可逆式交流接触器
AC-3 使用类别下 380V/400V 时的额定工作电流值
设计序号
交流接触器

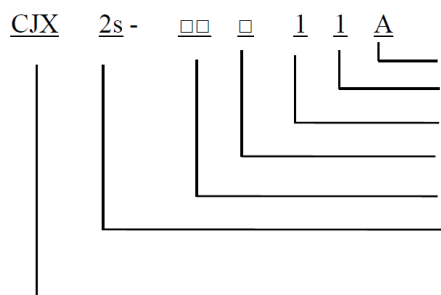

设计序号
常闭辅助触头组
常开辅助触头组
常规：省略不写 N:可逆式交流接触器
AC-3 使用类别下 380V/400V 时的额定工作电流值
设计序号
交流接触器

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE


中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304634249


证书附页：第 3 页 共 3 页

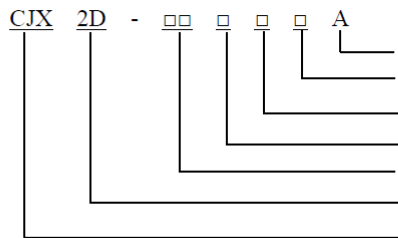

设计序号
常闭辅助触头组
常开辅助触头组
常规：省略不写 N:可逆式交流接触器
AC-3 使用类别下 380V/400V 时的额定工作电流值
设计序号
交流接触器

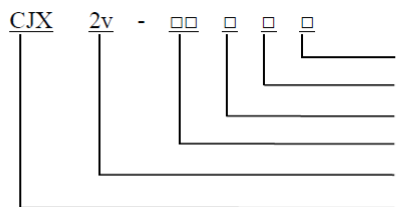

常闭辅助触头组
常开辅助触头组
常规：省略不写 N:可逆式交流接触器
AC-3 使用类别下 380V/400V 时的额定工作电流值
设计序号
交流接触器

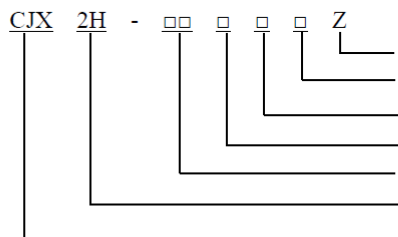

直流控制型号
常闭辅助触头组
常开辅助触头组
常规：省略不写 N:可逆式交流接触器
AC-3 使用类别下 380V/400V 时的额定工作电流值
设计序号
交流接触器

注：常开、常闭辅助触头对数及组合型号： 11

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司