



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304634248

认证委托人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

CJX2s-75(N), CJX2s-80(N), CJX2s-95(N), CJX2s-100(N), CJX2s-80(N)11A,
CJX2s-95(N)11A, CJX2v-80(N), CJX2v-95(N), CJX2H-80(N), CJX2H-95(N),
CJX2H-80(N)Z, CJX2H-95(N)Z, CJX2D-80(N)A, CJX2D-95(N)A ; 见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 11 月 03 日 有效期至：2029 年 05 月 27 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 05 月 28 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304634248

证书附页: 第 1 页 共 3 页

CJX2s-75(N), CJX2s-80(N), CJX2s-95(N), CJX2s-100(N), CJX2s-80(N)11A, CJX2s-95(N)11A,
CJX2v-80(N), CJX2v-95(N), CJX2H-80(N), CJX2H-95(N), CJX2H-80(N)Z, CJX2H-95(N)Z,
CJX2D-80(N)A, CJX2D-95(N)A

Ui:690V;

Uimp:6kV;

Ith:125A;

使用类别:AC-3, AC-4;

CJX2s-75(N):

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/75A,AC380/400V/75A,AC660/690V/49A;

AC-4:Ue/Ie: AC220V/230V/37A,AC380V/400V/37A,AC660/690V/17.3A;

CJX2s-80(N), CJX2s-80(N)11A, CJX2v-80(N), CJX2H-80(N), CJX2H-80(N)Z,CJX2D-80(N)A:

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/80A,AC380/400V/80A,AC660/690V/49A;

AC-4:Ue/Ie: AC220V/230V/37A,AC380V/400V/37A,AC660/690V/17.3A;

CJX2s-95(N), CJX2s-95(N)11A, CJX2v-95(N), CJX2H-95(N); CJX2H-95(N)Z, CJX2D-95(N)A:

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/95A,AC380/400V/95A,AC660/690V/49A;

AC-4:Ue/Ie: AC220V/230V/44A,AC380V/400V/44A, AC660/690V/21.3A;

CJX2s-100(N):

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/100A,AC380/400V/100A,AC660/690V/49A;

AC-4:Ue/Ie: AC220V/230V/44A,AC380V/400V/44A, AC660/690V/21.3A;

Us: AC24V,36V,48V,110V,127V,220V/230V,240V,380V/400V,415V,440V,50Hz,50/60Hz;

DC24V~48V,110V~250V(DC 控制电压仅适用 CJX2H-Z);

外壳防护等级:IP20 (接线端子除外);

极数:3P;

配用的辅助触头: (本体)

1NO1NC;

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:AC220V/1.6A,AC380V/0.95A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304634248

证书附页：第 2 页 共 3 页

型号解释：

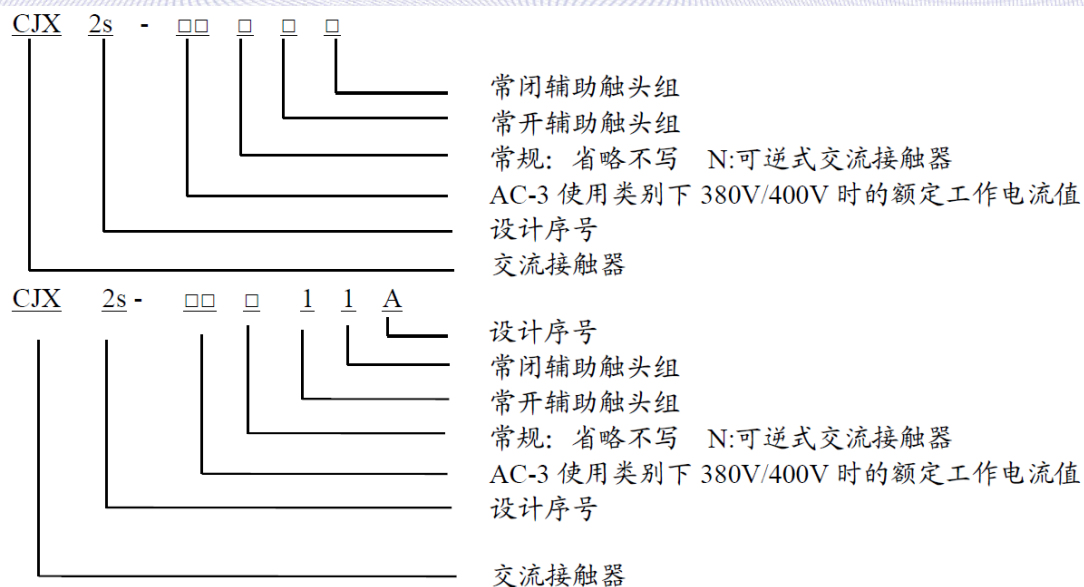

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE


中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304634248


证书附页：第 3 页 共 3 页

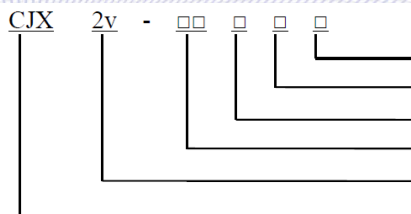

常闭辅助触头组
常开辅助触头组
常规：省略不写 N:可逆式交流接触器
AC-3 使用类别下 380V/400V 时的额定工作电流值
设计序号
交流接触器

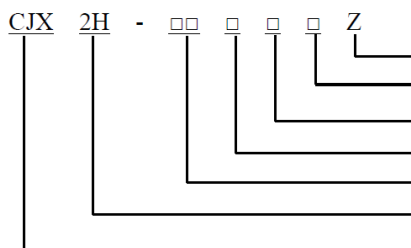

直流控制型号
常闭辅助触头组
常开辅助触头组
常规：省略不写 N:可逆式交流接触器
AC-3 使用类别下 380V/400V 时的额定工作电流值
设计序号
交流接触器

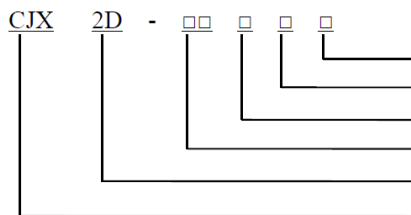

常闭辅助触头组
常开辅助触头组
常规：省略不写 N:可逆式交流接触器
AC-3 使用类别下 380V/400V 时的额定工作电流值
设计序号
交流接触器

注：常开、常闭辅助触头对数及组合型号： 11

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司